



## Mindestanforderung für eine Hausanschlusswand bei einem unterkellerten Gebäude

Für Standardnetzanschlüsse mit einer max. Anschlussleistung von: 30 kW für Strom  
50 kW für Gas  
1,4 l/s für Wasser

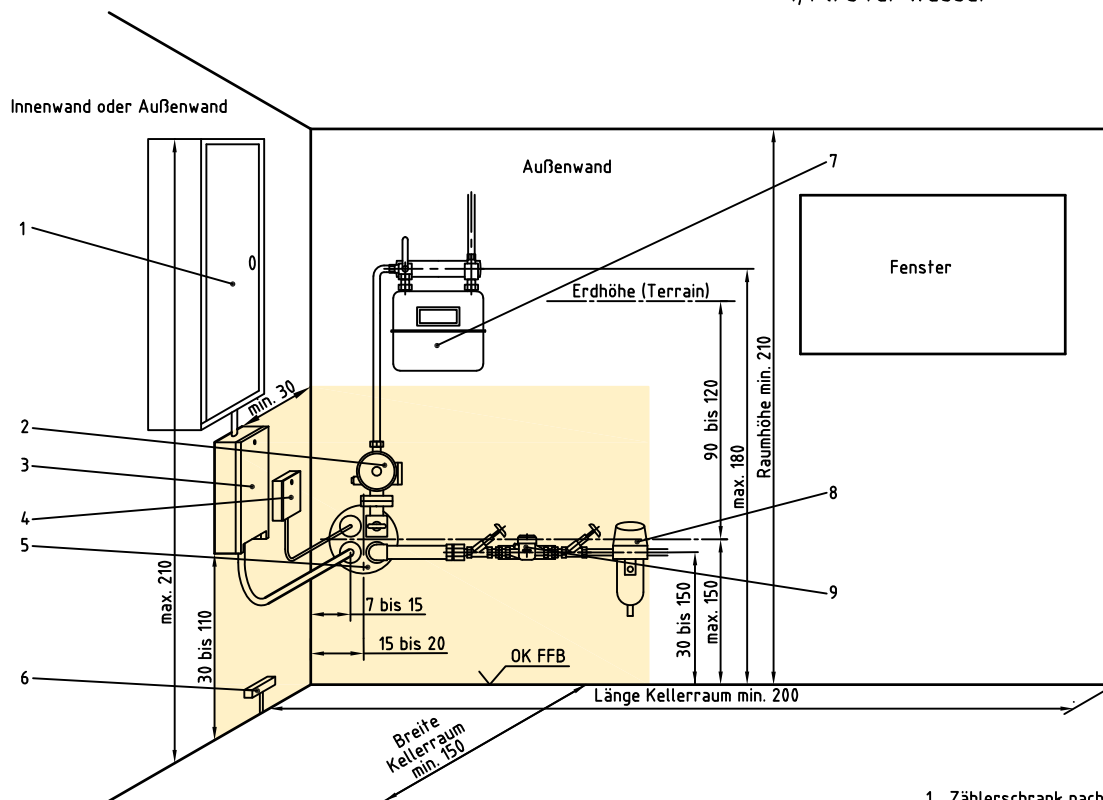

- 1 Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1  
Größe ist von der Ausführung abhängig!  
(Außenmaße B 550 mm x H 1100 mm  
bei Ausführung mit 1 Zählerfeld)
- 2 Haus-Gasdruckregelgerät
- 3 Hausanschlusskasten  
DIN 43627-KH00-A  
(Außenmaße B 245 mm x H 420 mm)
- 4 z. B. Telefonanschluss
- 5 Mehrsparten-Hauseinführung (MSHE)
- 6 Haupterdungsschiene  
(Potentialausgleichsschiene)
- 7 Gaszähler  
(Es kommen ausschließlich Gaszähler  
in Zweistützensausführung zum Einsatz!)
- 8 Wasserfilter
- 9 Wasserzähler  
(Es kommen ausschließlich Wasserzähler  
mit einer horizontalen Einbaulage zum Einsatz!)

### Draufsicht

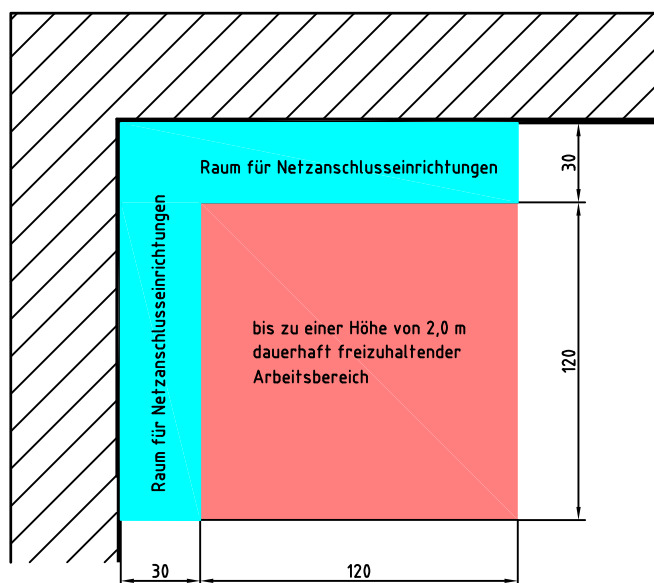

Als Hauseinführung sind nur zertifizierte gas- und wasserdichte Ein- und Mehrsparten-Hauseinführung zugelassen.

Alle Maßangaben ohne Einheit in cm



Der gekennzeichnete Bereich ist zur Montage der Anschlusseinrichtungen von Rohrleitungen und Kabeln (aufputz und unterputz) freizuhalten!